

EL ALCALDE DE ALBACETE, TIENE SIN AGUA A LA POLICÍA LOCAL DESDE HACE SEMANAS.

En plena ola de calor, ni funcionan las fuentes de agua, ni hay garrafas en los dispensadores.

El SPL-CLM, a través de este comunicado denuncia la falta de previsión y desinterés tanto del Intendente Jefe de la Policía Local como responsable directo, como del Alcalde como Jefe superior de la Policía Local, en mantener en condiciones las instalaciones del Cuartel de la Policía Local.

En pleno verano y ahora en esta ola de calor, desde hace semanas no hay agua potable en los dos dispensadores de agua que hay en las dependencias policiales, ni tampoco funcionan las fuentes de agua existentes en cada una de las plantas, que por cierto, tienen un estado lamentable de conservación, por lo que se está estudiando presentar una denuncia ante los Servicios de Sanidad. Los agentes en servicio que están expuestos en esta época a altas temperaturas, se le suma además estrés térmico por la utilización permanente del chaleco de protección, en su tiempo de descanso cuando se acercan a las dependencias policiales, no disponen de puntos de suministro de agua para poder hidratarse.

Esto además INCUMPLE las medidas de prevención de riesgos laborales establecidas por el propio Ayuntamiento, ante lo que la Concejalía de Seguridad, que también tiene las competencias de Prevención, permite estas situaciones.

Al parecer hay un contrato de suministro en marcha respecto a los dispensadores, que como siempre llega tarde y ha dejado sin agua en la mayor época de calor, lo que demuestra la desidia y una preocupante falta de planificación de la Jefatura, y decimos al parecer, porque el diálogo de la Jefatura con el Sindicato es NULO, el Alcalde ni se le ha visto, ni se le espera (estará ocupado con la reforma de su despacho), y la Concejala de RRHH y prevención, ahora también de Seguridad, sigue centrada en su dinámica de IMPOSICIÓN, que esperemos en breve, sea corregida por los juzgados.

Esperemos que de forma urgente pongan solución a esta situación y no tengamos que tener ninguna desgracia, ni golpe de calor en alguno de los agentes, y recordar que el Ayuntamiento de Albacete, ya ha sido condenado recientemente por los juzgados al haber VULNERADO EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS AGENTES DE POLICÍA LOCAL, al incumplir el deber de vigilancia a la salud, habiendo generado un RIESGO GRAVE y CIERTO para la salud de los policías locales actuantes.

Desde el SPL CLM volvemos a instar al Ayuntamiento y la Jefatura de la Policía Local para que cesen de forma inmediata de sus constantes IMPOSICIONES y que vuelvan a la senda del diálogo y consenso.

Sección Sindical SPL CLM Albacete 14 agosto 2021

Para aclaraciones o consultas, contactar con

Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO móvil: 670 422672 montoro@spl-clm.es
Secretario Regional SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES C-CLM



FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO LAMENTABLE DE LAS FUENTES

Dispensadores de Agua en Sala de Descanso y Central de Comunicaciones sin garrafas de agua desde hace semanas

COMUNICADO DE PRENSA

spl-clm@spl-clm.es

www.spl-clm.es



Fuentes de Agua distribuidas por el Cuartel de Policía Local averiadas desde hace meses y sin mantenimiento

COMUNICADO DE PRENSA



spl-clm@spl-clm.es

www.spl-clm.es



Estado de falta de mantenimiento de los Grifos de las Fuentes de Agua desde hace meses

COMUNICADO DE PRENSA

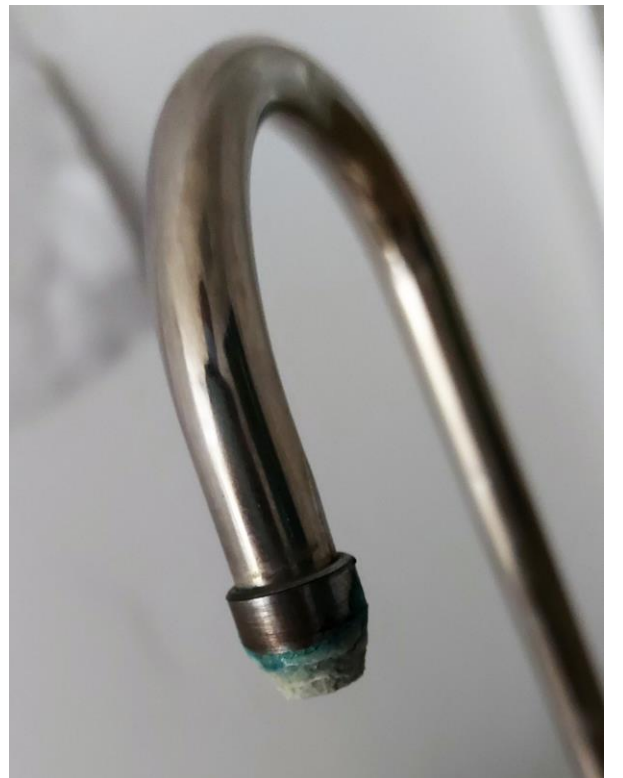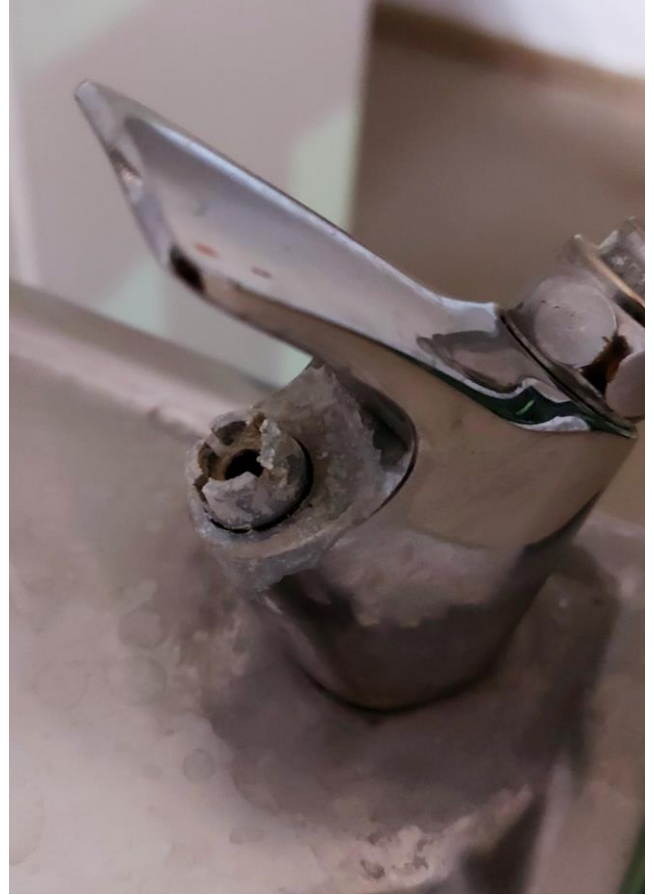

spl-clm@spl-clm.es

www.spl-clm.es



SINDICATO PROFESIONAL
POLICÍAS LOCALES
CASTILLA-LA MANCHA

Galle Rosario, 6, Planta 2ª, Puerta 14
02001 - Albacete
Tel.: 967 610 916 Fax: 967 618 916
spl-clm@spl-clm.es · www.spl-clm.es

Integrado POR y PARA Policias Locales, Vigilantes Municipales y Agentes de Movilidad